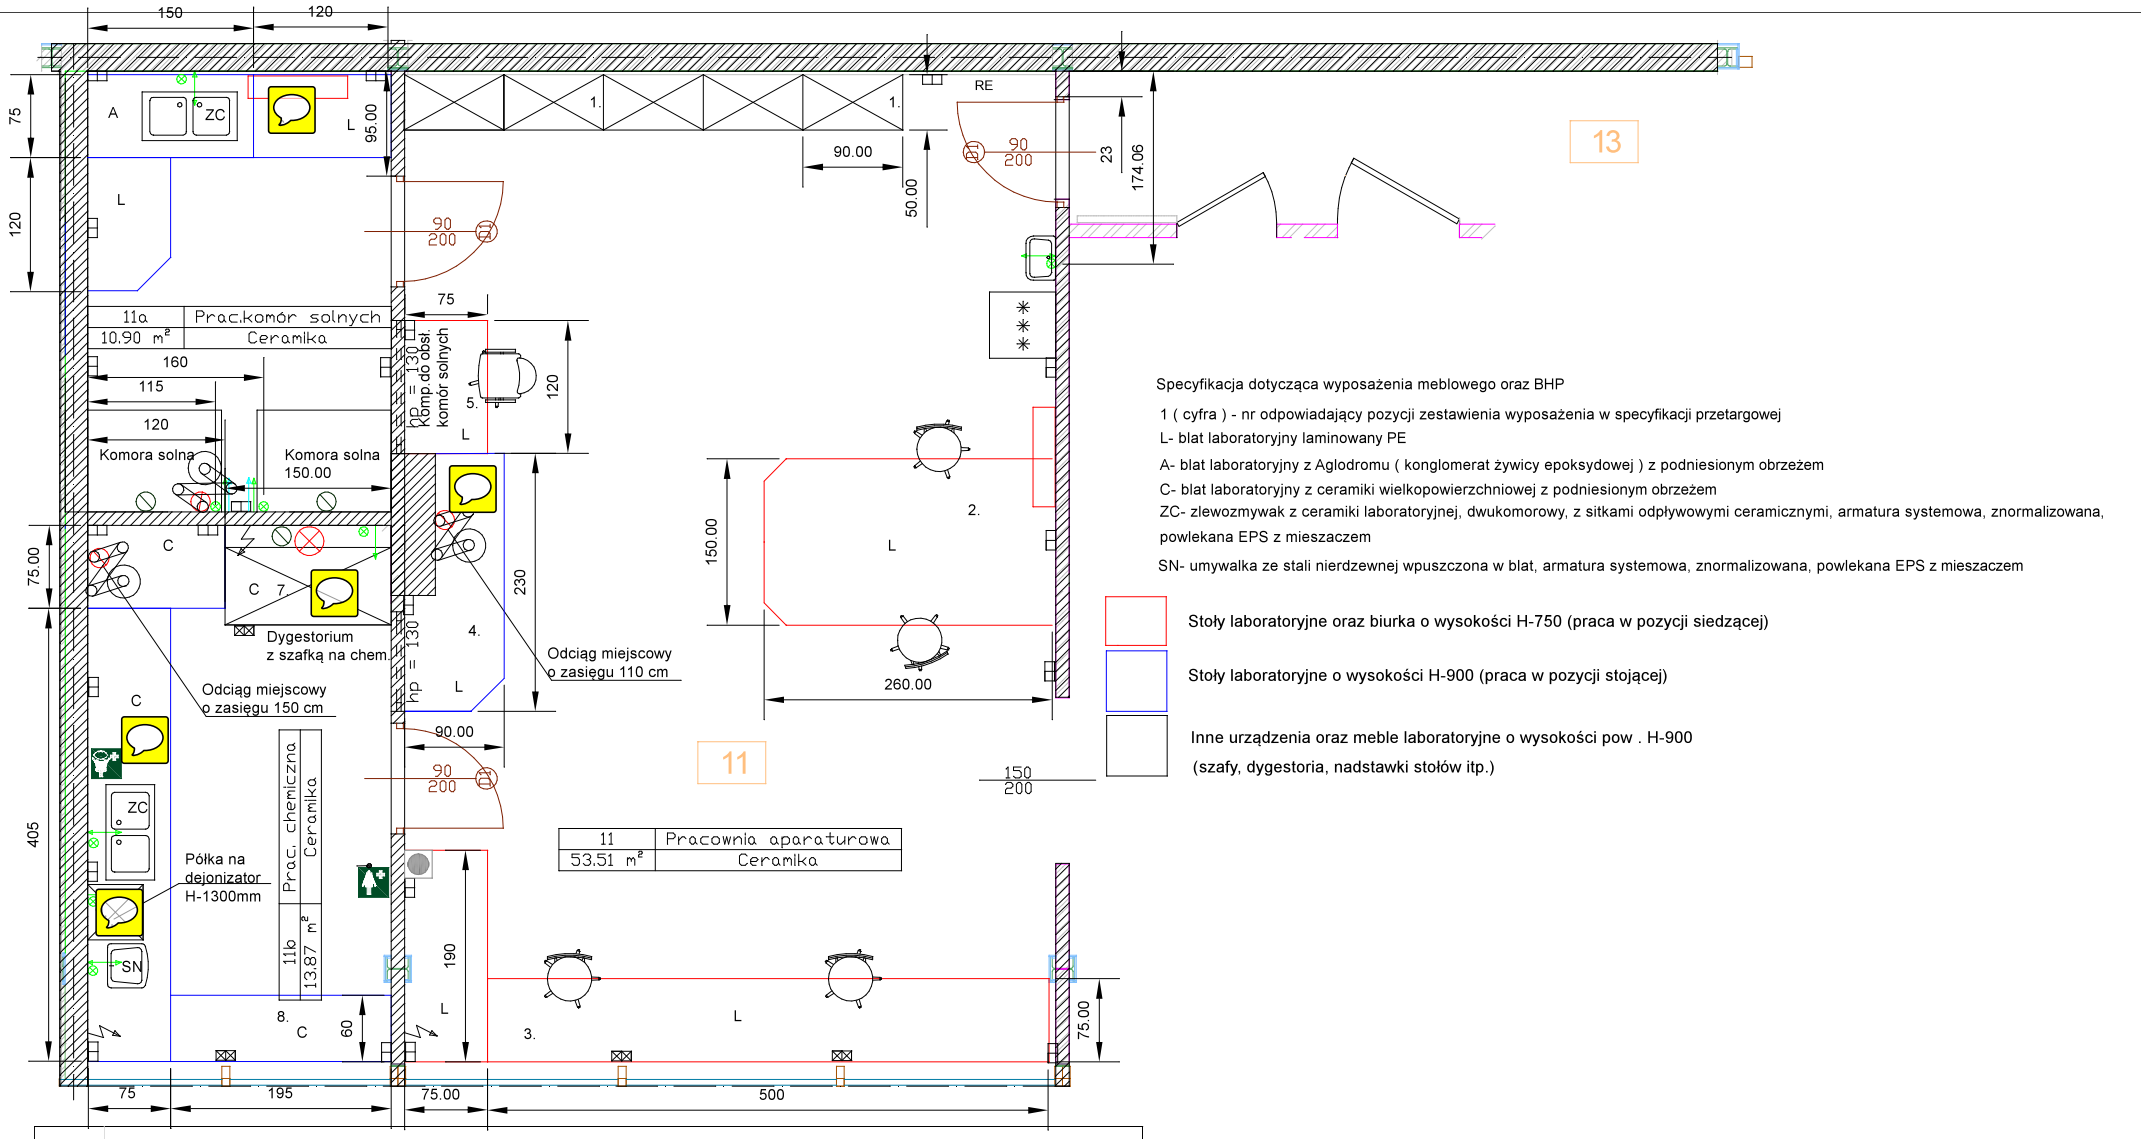

Specyfikacja dotycząca wyposażenia meblowego oraz BHP

1 (cyfra) - nr odpowiadający pozycji zestawienia wyposażenia w specyfikacji przetargowej

L- blat laboratoryjny laminowany PE

A- blat laboratoryjny z Aglodromu (konglomerat żywicy epoksydowej) z podniesionym obrzeżem

C- blat laboratoryjny z ceramiki wielkopowierzchniowej z podniesionym obrzeżem

ZC- zlewozmywak z ceramiki laboratoryjnej, dwukomorowy, z sitkami odpływowymi ceramicznymi, armatura systemowa, znormalizowana, powlekana EPS z mieszaczem

SN- umywalka ze stali nierdzewnej wpuszczona w blat, armatura systemowa, znormalizowana, powlekana EPS z mieszaczem

Stoły laboratoryjne oraz biurka o wysokości H-750 (praca w pozycji siedzącej)

Stoły laboratoryjne o wysokości H-900 (praca w pozycji stojącej)

Inne urządzenia oraz meble laboratoryjne o wysokości pow . H-900
(szafy, dygestoria, nadstawki stołów itp.)